


- Uwaga:**
- Istniejące główne trasy korytkowe należy wykorzystać do ułożenia przewodów instalacji: siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
 - Dla instalacji AKPIA należy ułożyć nową trasę nad istniejącymi korytkami.
 - Wszelki podjęcie do urządzeń wykonac z elementów "U".
 - Typ korytek dopasować do istniejących.

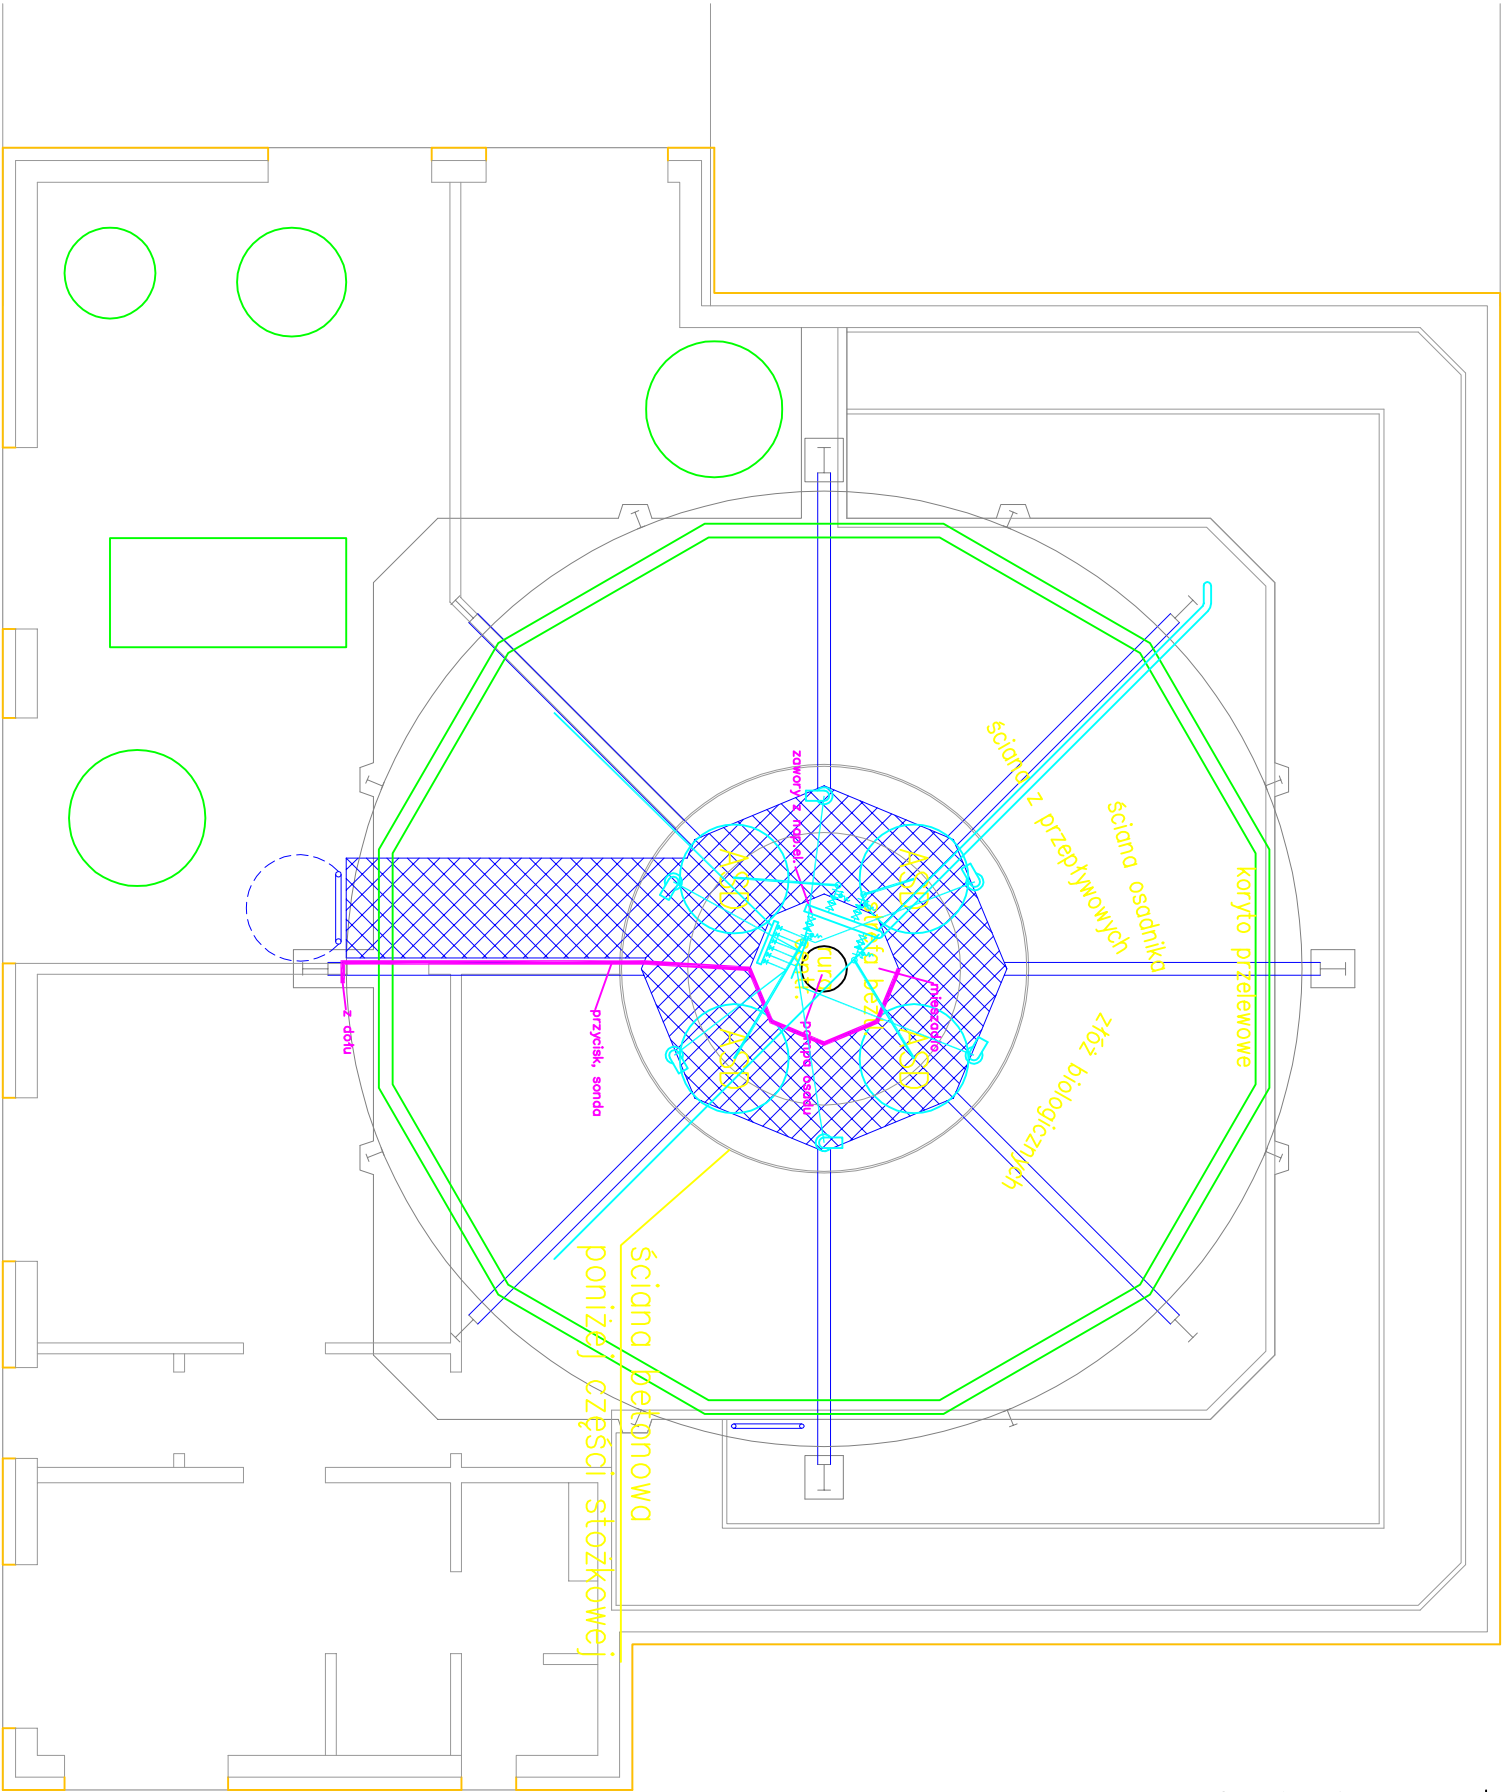

VESI 01-940 Warszawa, Al. Reymonta 2/142, NIP: 118-067-16-17, TEL.: 22 663 56 08
ARA PAP SP. Z O.O. 14-500 Białobok, ul. Koscia 7, NIP:582-15-44-382, TEL.:55 243 20 86

WYKONAWCA **Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Bargłowa Kościelnego**
o przepustowości Qdśr = 20m³/d, w miejscowości Bargłów Kościelny

ADRES Gmina Bargłów Kościelny, działka nr. ew. 40/1, obręb Bargłów Kościelny
INWESTOR Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

FAZA PROJEKTU **PROJEKT WYKONAWCZY** **BRANŻA** **ELEKTRYCZNA**

OBIEKT **OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW**

RYSUJEK **TYTUŁ RYSUNKU: Oświetlenie i gniazda wtyczkowe**

PROJEKTANT **leoh. Zdigniew Domaniński** **PODS**

SPRAWDZAJĄCY **upr. nr. 199816/91**

OPRACOWAŁ **inż. Marcin Chmielicki**

LIPEĆ 2017 **SKALA** **1:100** **NR RYSUNKU** **E 04/01**

WSTĘPIE PRAWA ZASTRZEŻENIE